


SCHEMAT ZASILANIA
Budowa kablowej linii oświetleniowej
Nowiny, gm. Sitkówka - Nowiny

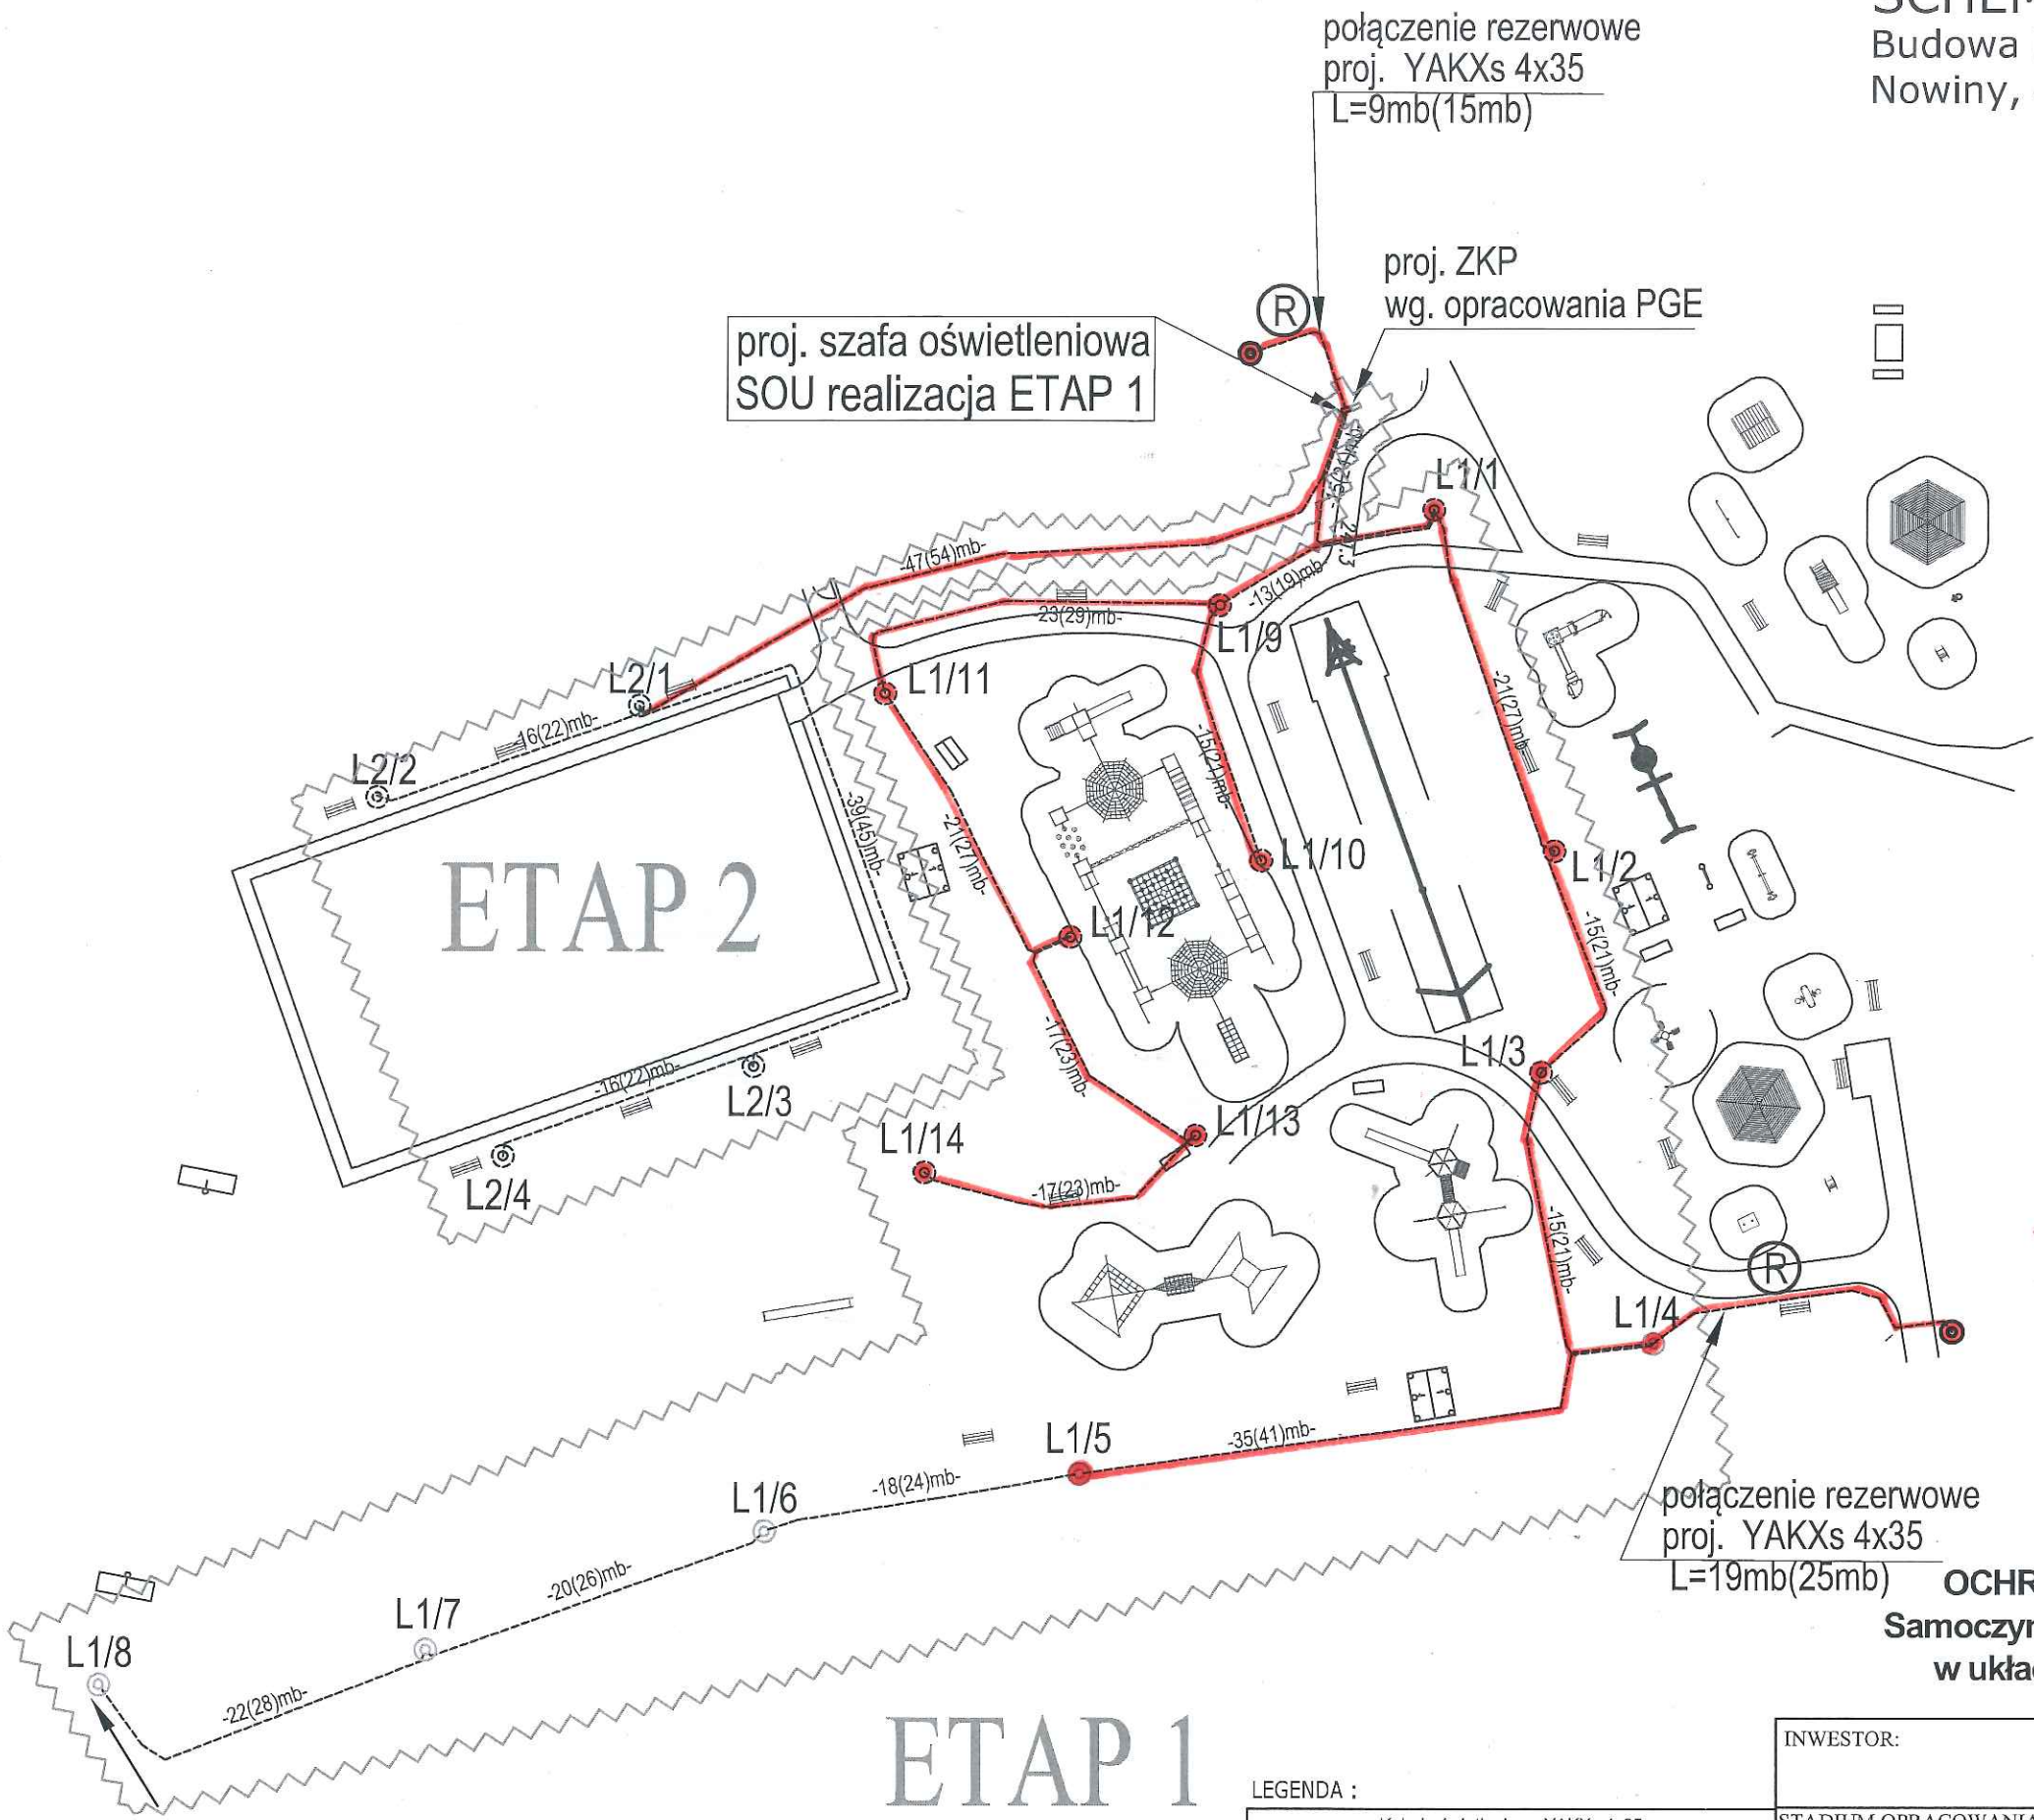

ZAKRES
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

OCHRONA OD PORAŻEŃ
Samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie sieciowym TN-C

LEGENDA :

—	Kabel oświetleniowy YAKXs 4x35
L1/12	Opis latarni L - nr obwodu/ nr słupa
⊙	oprawa oświetleniowa LED o mocy 39W
⊙	oprawa oświetleniowa LED o mocy 54W
⊙	oprawa oświetleniowa LED o mocy 77W

INWESTOR: Gmina Sitkówka - Nowiny ul. Białe Zagłębie 26 26-052 Nowiny			
STADIUM OPRACOWANIA : PROJEKT WYKONAWCZY			
ZADANIE: „Budowa oświetlenia placu zabaw na działce nr 533/181 w m. Nowiny gm. Sitkówka - Nowiny”			
NAZWA RYSUNKU: Schemat zasilania			
Projektował:	mgr inż. Kamil Piwowar	upr. SWK/0137/PWBE/18	
DATA:	lipiec 2019r.		Rys. nr 3