

# PROFIL DOPROWADZENIA WODY 1 : 100/500


Starostwo Powiatowe

w Kielcach

ul. Wrzodowa 44

25-211 Kielce

85/5

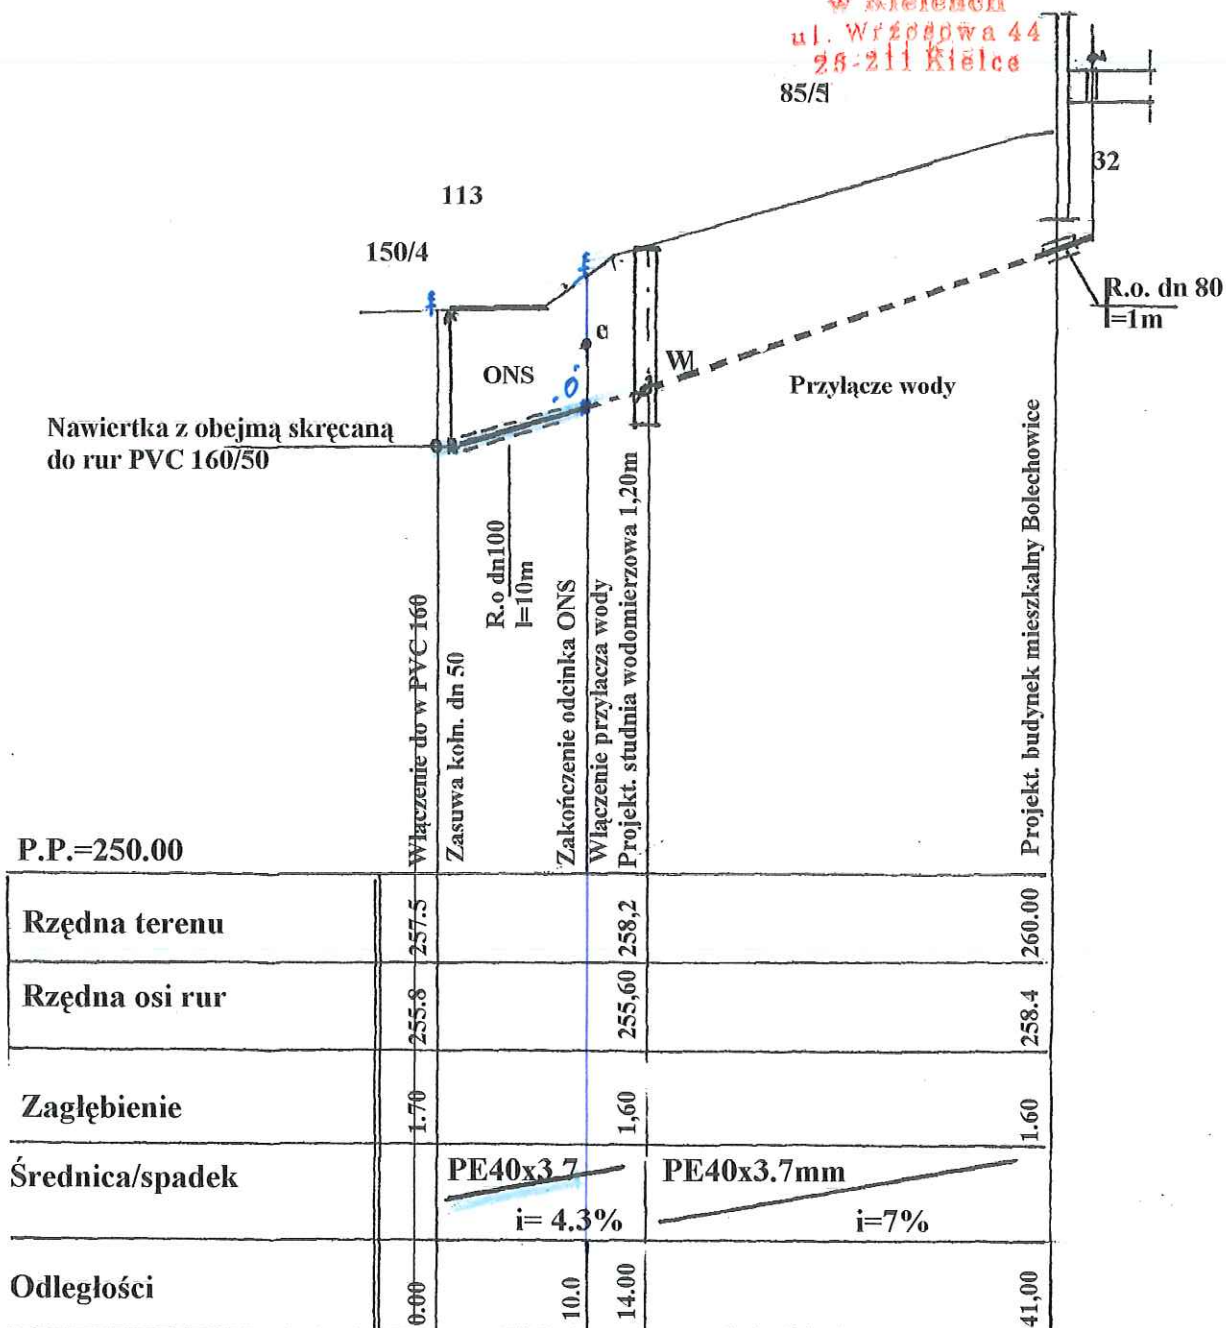

"1"

α SW

B

**ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ PE40 mm  
I KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160mm  
w msc BOLECHOWICE, Gmina Sitkówka-Nowiny  
na działce nr 150/4 i 113**

Inwestor : LII RAFAŁ KUŚ

## PROFIL DOPROWADZENIA WODY .

OPRACOWAŁ :

Krystyna Fice Kl 190/93

PROJEKTOWAŁ:

Władysław Krzysiek Kl 275/93

SPRAWDZIŁ:

Krystyna Chodacka Kl54/2002

Podpisy

*Krystyna Fice*  
*Władysław Krzysiek*  
*Krystyna Chodacka*

1 : 100/500

RYS  
Nr 2

04.2020


# PROFIL ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 1:100/500

Starostwo Powiatowe  
w Kielcach  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce

85/5

150/4

113

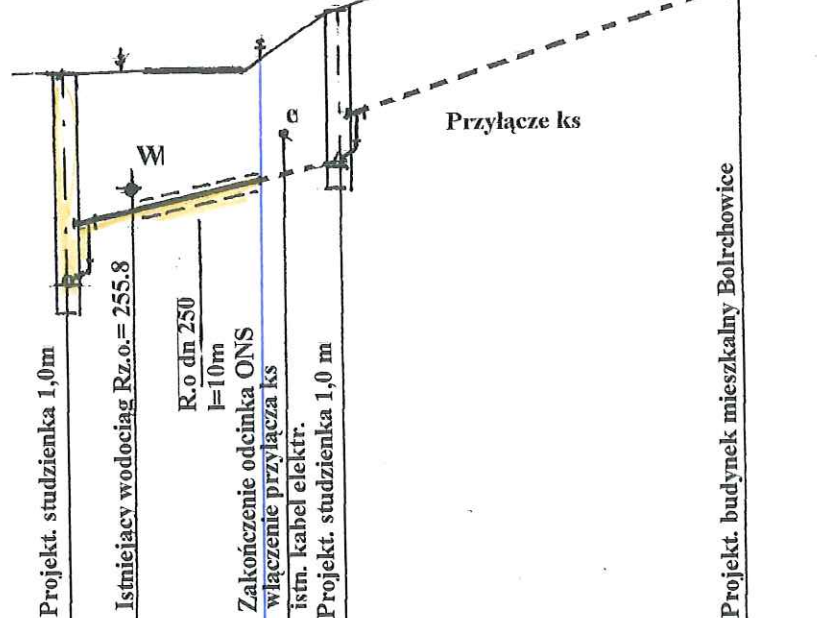

P.P. = 250,00

Rzędna terenu	257,4				260,0
Rzędna dna kanału	254,45	255,2 255,38		256,10 256,7	258,5
Zagłębienie	2,95	2,20		2,10 1,50	1,50
Średnica/spadek		PVC160x4.7 i=5%		PVC160x4.7 i=6.7%	
Odległości	0.00	3.50	13.0 14.0 18.0		47.0

So

0

S1

B

ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ PE40 mm  
I KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160mm  
w msc BOLECHOWICE, Gmina Sitkówka-Nowiny  
na działce nr 150/4 i 113  
Inwestor : LII RAFAŁ KUŚ

## PROFIL ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW .

OPRACOWAŁ :  
Krystyna Fice K1 190/93  
PROJEKTOWAŁ:  
Władysław Krzysick K1 275/93  
SPRAWDZIŁ:  
Krystyna Chodacka K154/2002

Podpisy

*K. Fice*  
*W. Krzysick*  
*K. Chodacka*

1 : 100/500



RYS  
Nr 3

04.2020



# SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ DN 1000<sup>44</sup>

Właz kanałowy DN600 z żeliwa szarego  
z wypełnieniem betonowym, szczelny

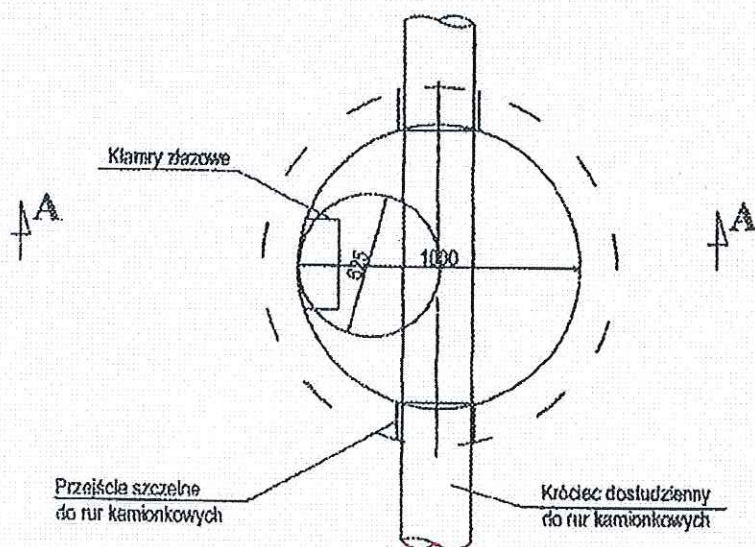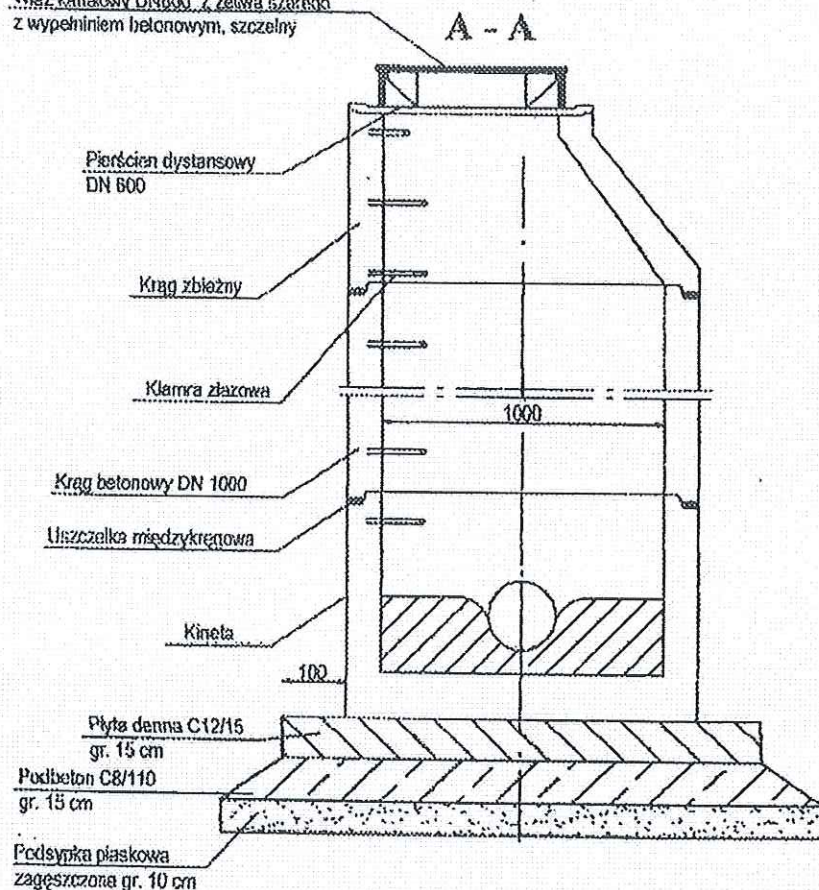

**ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ PE40 mm  
I KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160mm  
w msc BOLECHOWICE, Gmina Sitkówka-Nowiny  
na działce nr 150/4 i 113  
Inwestor : LII RAFAŁ KUŚ**

**Studnia rewizyjna**


OPRACOWAŁ :  
Krystyna Fice KI 190/93  
PROJEKTOWAŁ:  
Władysław Krzysiek KI 275/93  
SPRAWDZIŁ:  
Krystyna Chodacka KI54/2002

Podpisy  
*K. Fice*  
*W. Krzysiek*  
*K. Chodacka*

1:500  
RYS  
Nr 1  
04.2020



Sposób rozwiązania  
kaskady zewnętrznej

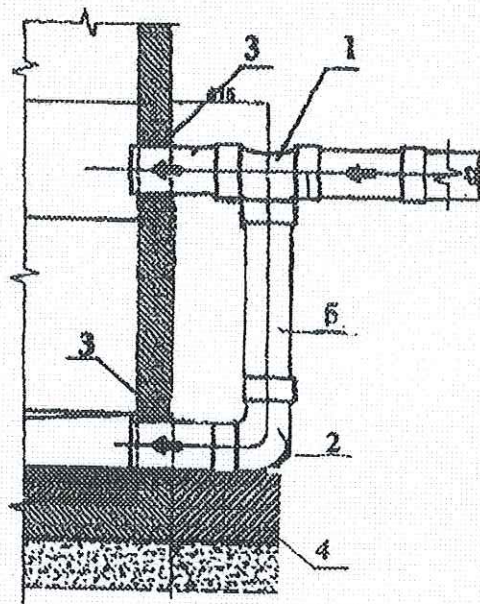

1. Trójnik PVC 160/160
2. Kołano PVC 160
3. Przejście szczelne  
tulejowo-przełotowe  
z uszczelnieniem gumowym
4. Beton B-15
5. Prostka PVC160

ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ PE40 mm  
I KANALIZACJI SANITARNEJ PVC160mm  
w msc BOLECHOWICE, Gmina Sitkówka-Nowiny  
na działce nr 150/4 i 143  
Inwestor : LII RAFAŁ KUŚ

Szczegół kaskady

OPRACOWAŁ :  
Krystyna Fice K1 190/93  
PROJEKTOWAŁ:  
Władysław Krzysiek K1 275/93  
SPRAWDZIŁ:  
Krystyna Chodacka K154/2002

Podpisy

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

1 :500

RYS  
Nr 5

04.2020