


Tablica TP0B

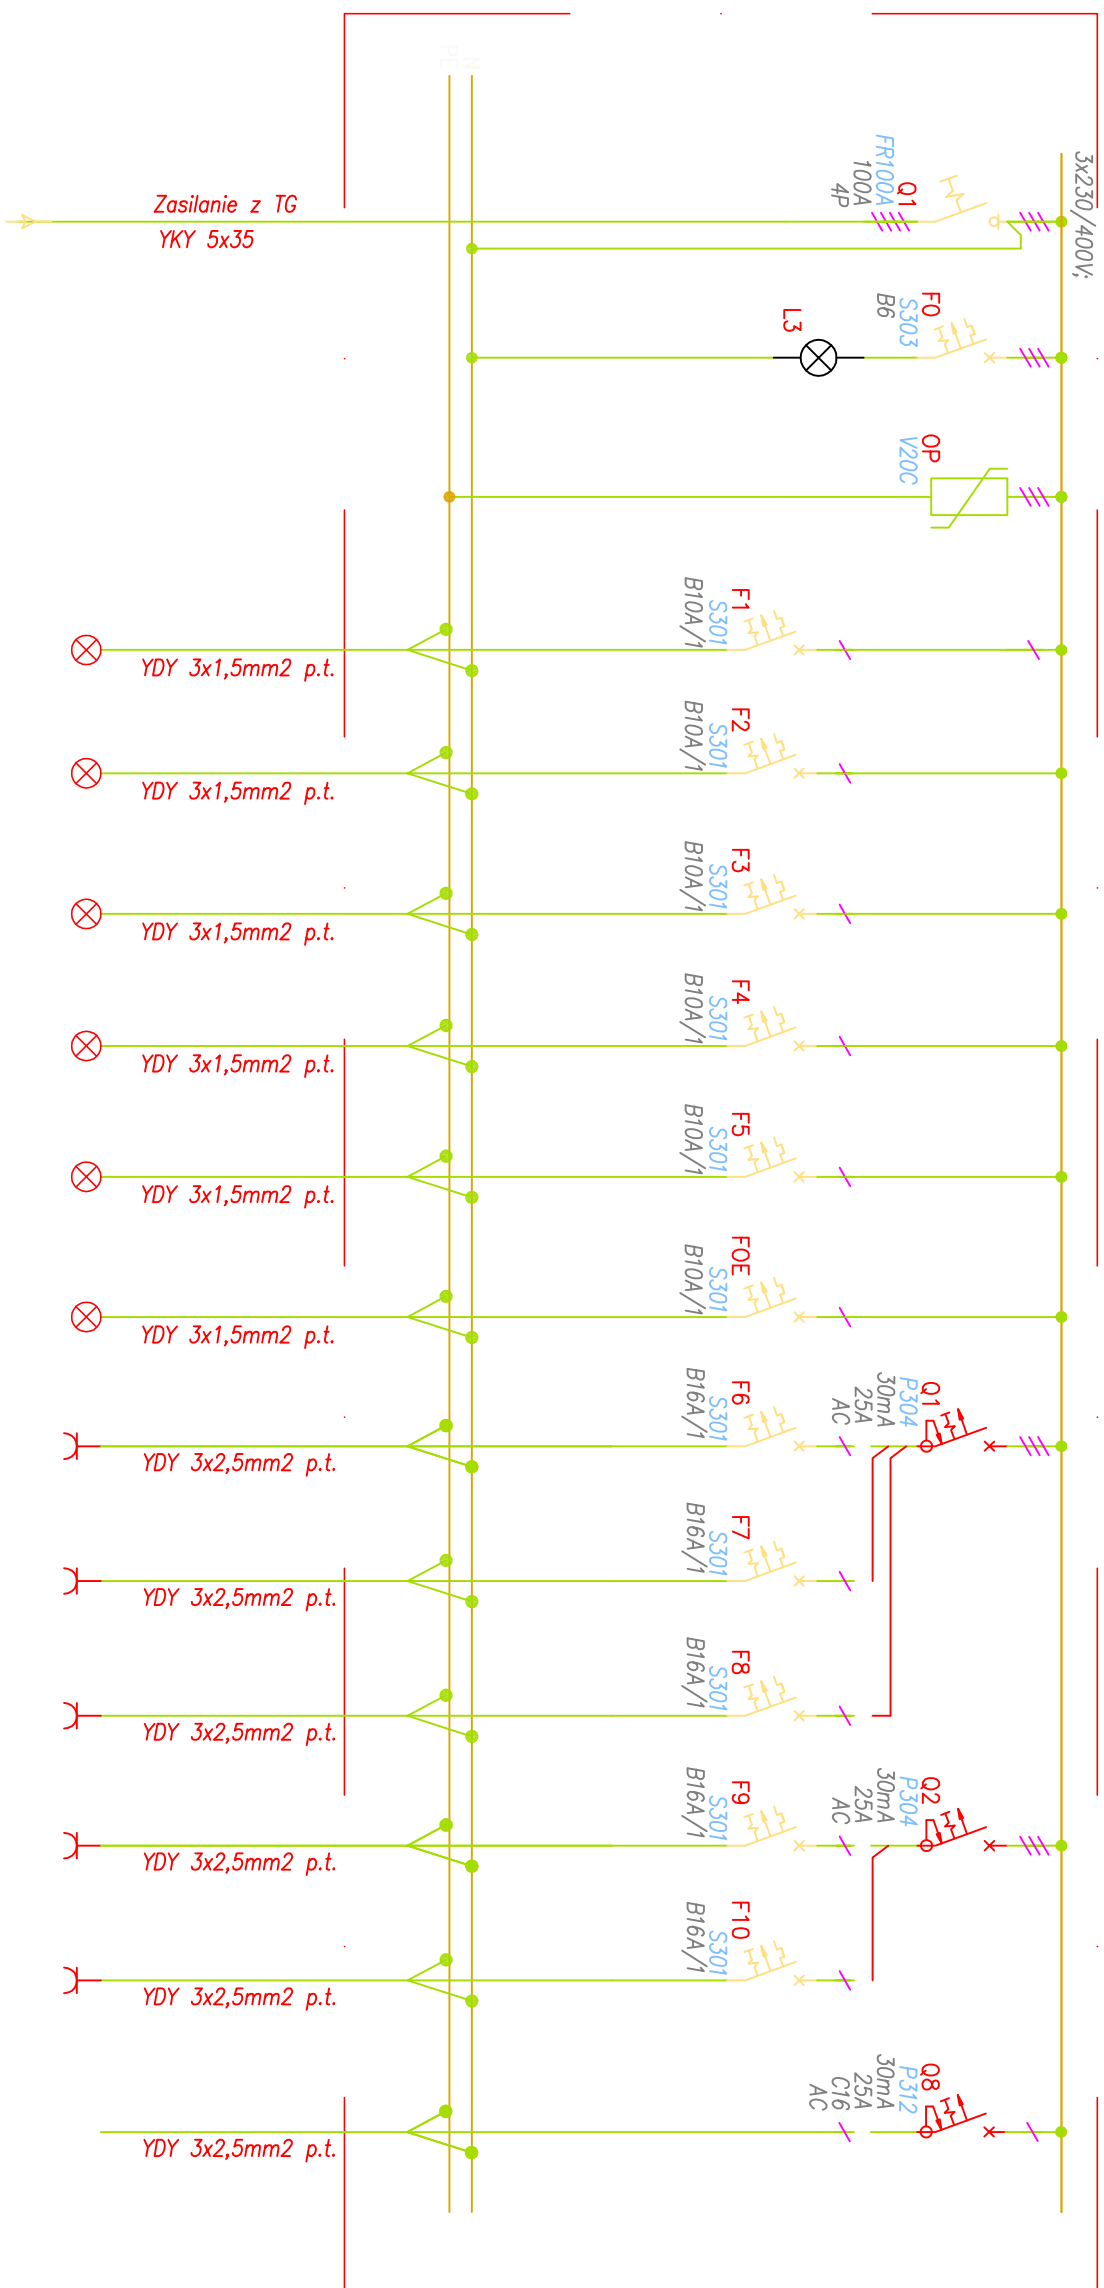

Zasilanie tablicy
Kontrola obecności napięcia
Ochrona przepięciowa
Oświetlenie – (2.03) pom. socjalne
Oświetlenie – (2.03) pom. socjalne
Oświetlenie–komunikacja
Oświetlenie – (2.05) sanitariat
Oświetlenie – (2.06) pom. techniczne
Oświetlenie ewakuacyjne – dodatkowy obwód
Gniazda 230V– (2.03) pom. socjalne
Gniazda 230V– (2.03) pom. socjalne
Gniazda 230V–komunikacja
Gniazda 230V– (2.05) sanitariat
Gniazda 230V– (2.06) pom. techniczne
zasilanie nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE	
Układ sieci:	SIĘĆ ZASILAJĄCA: TN-S INSTALACJA ODBIORCZA: TN-S
Napięcie zasilania:	230/400V, 50Hz

BOGUSŁAW KOWALSKI		Temat:	
ARCHINOVA		PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY	
ul. Lwowska 20/5, 30-548 Kraków, Tel. 12 307 08 25, biuro@archinova.eu.pl NIP: 675-130-89-19 REGON 122844019 Biuro: Wawrzyniec 402a, 32-125 Wawrzyniec		POŻARNEJ Z WYMAGANYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, WOD.-KAN., C.O., NA DZIAŁCE NR 39/1 W MIEJSCOWOŚCI SZCZEC, GMINA SITKÓWKO-ANOWINY	
Projektant: mgr inż. Paweł Pawłowski		Adres: DZ. NR 39/1, OBR. SZCZEC, JEDNOSTARKA EWID. SITKÓWKO-ANOWINY	
Sygn/PNOE/009912		Podpis: Nazwa rysunku: Schemat TP0B	
Opracował: inż. Bartłomiej Rossa		Podpis: Branża: elektryczna	
Sprawdził: mgr inż. Marcin Skubis		Faza: PB	
MMP/0062/PNOE/12		Podpis: Skala: 1:100	
Data: 09. 2016 r.		Nr rys: E-08	
Zasiegrega się wszelkie prawa, wynikające z ustawy o ochronie praw autorskich. Zabrana się kopiowania, udzielenia lub oświadczenia niniejszej dokumentacji bez pisemnej zgody projektanta.			